

PT#V/3/2005

část A: Odběry vzorků pitné vody

Vztažné hodnoty pro hodnocené
ukazatele


Kontrola jednotlivých odběrových míst

Týden před termínem odběrů:


- ✓ kontrola stability
- ✓ kontrola shodnosti obou odběrových míst
- ✓ sledování pH, vodivosti, CHSK_{Mn}, volného chloru, chloridů, sumy vápníku a hořčíku, THM a počet kolonií při 22 °C

Stejná stanovení probíhalo také v průběhu vlastních porovnávacích odběrů.


15.2. 1.odběrové místo

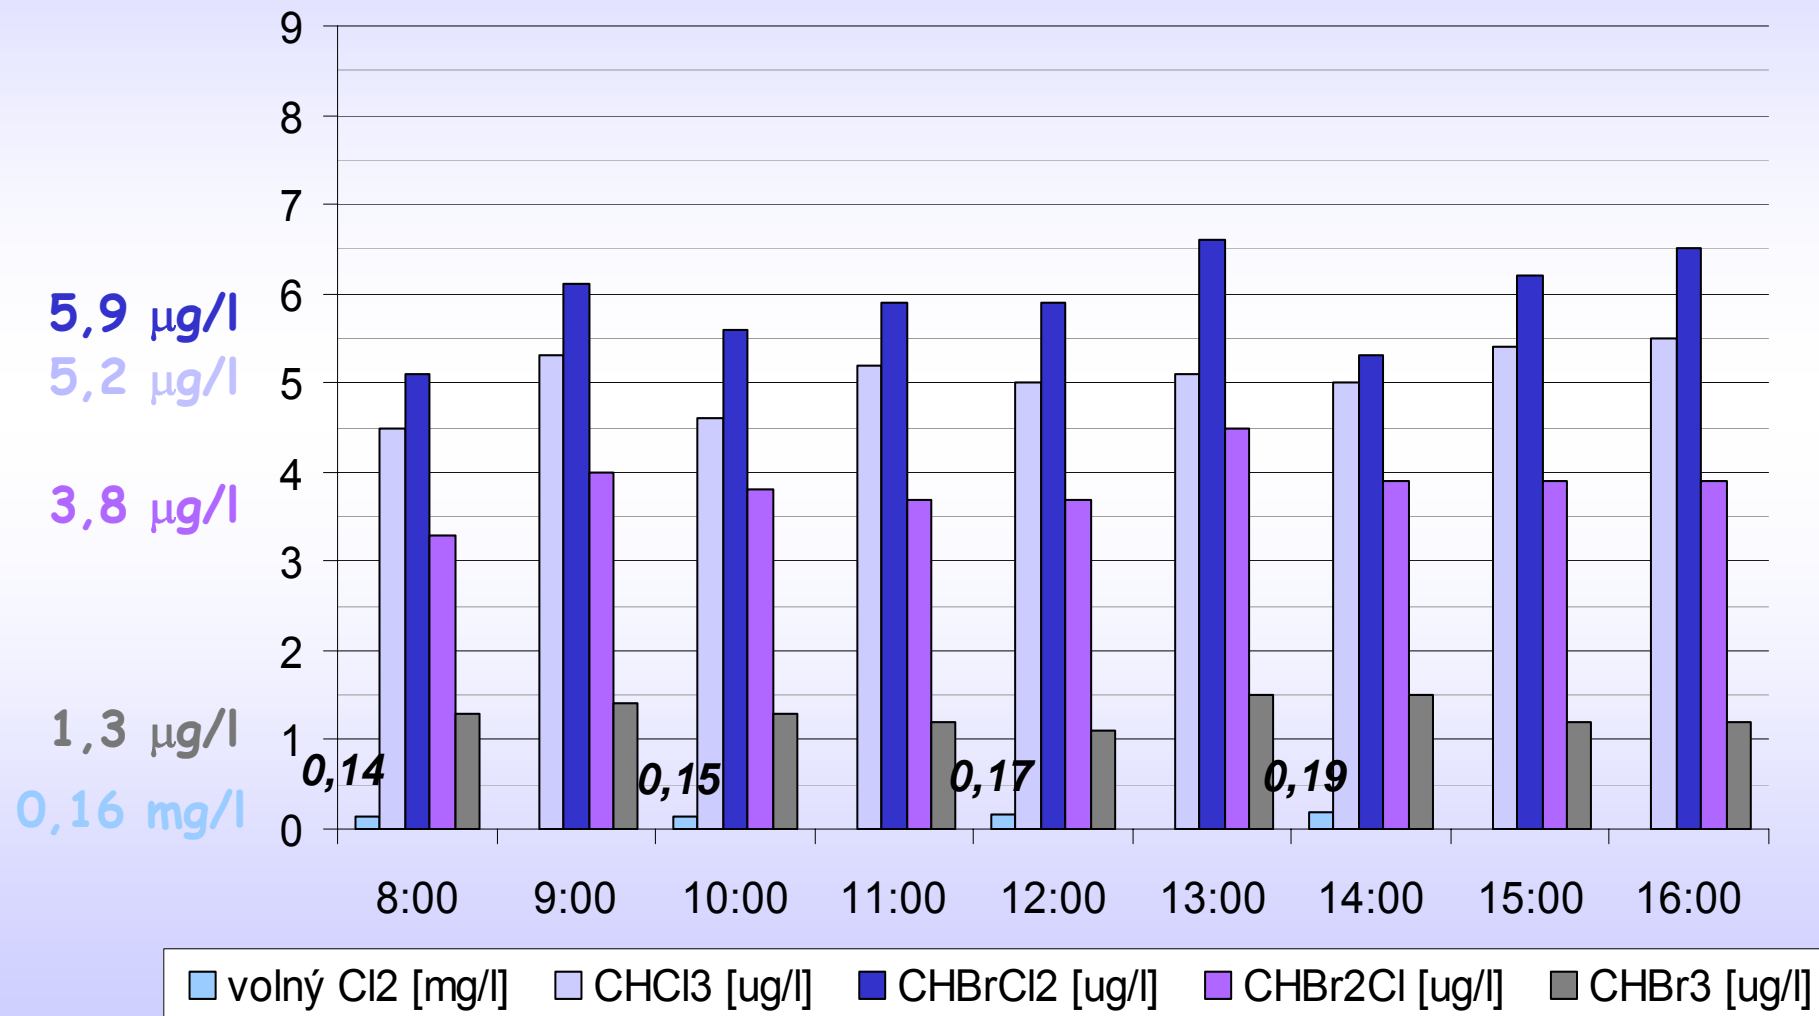


15.2. 2.odběrové místo

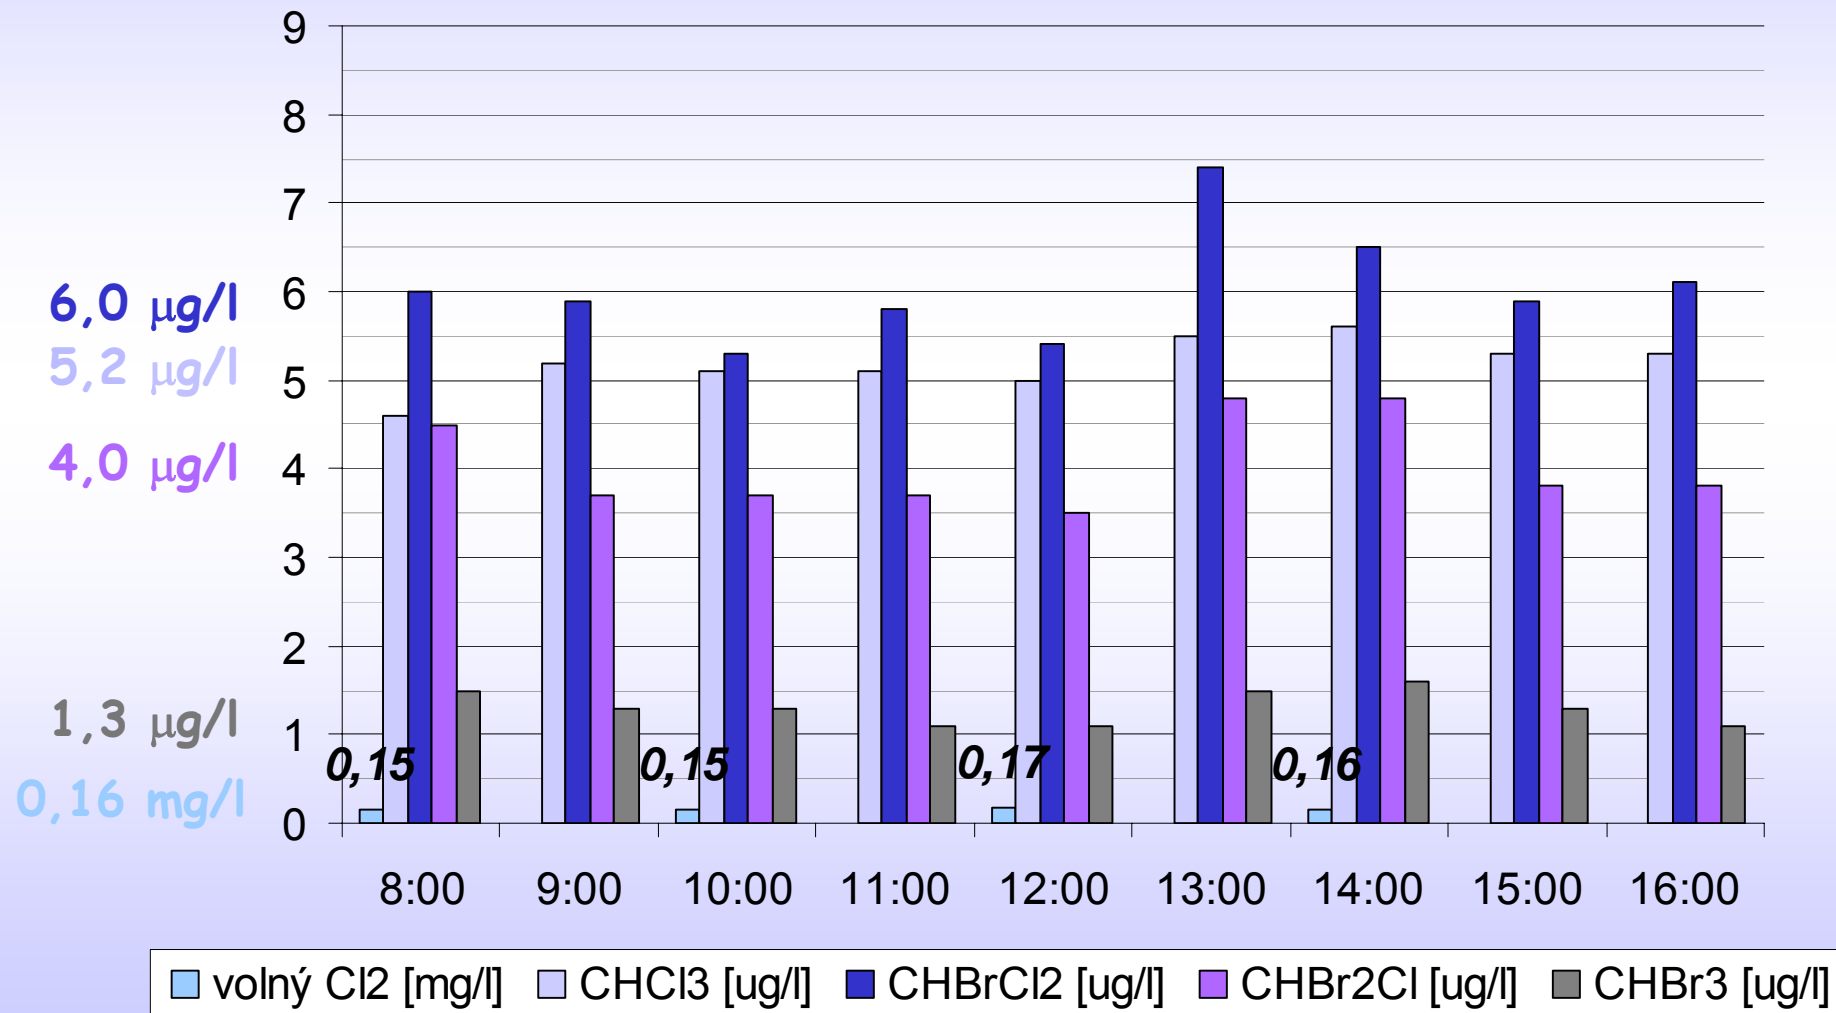

16.2. 1.odběrové místo

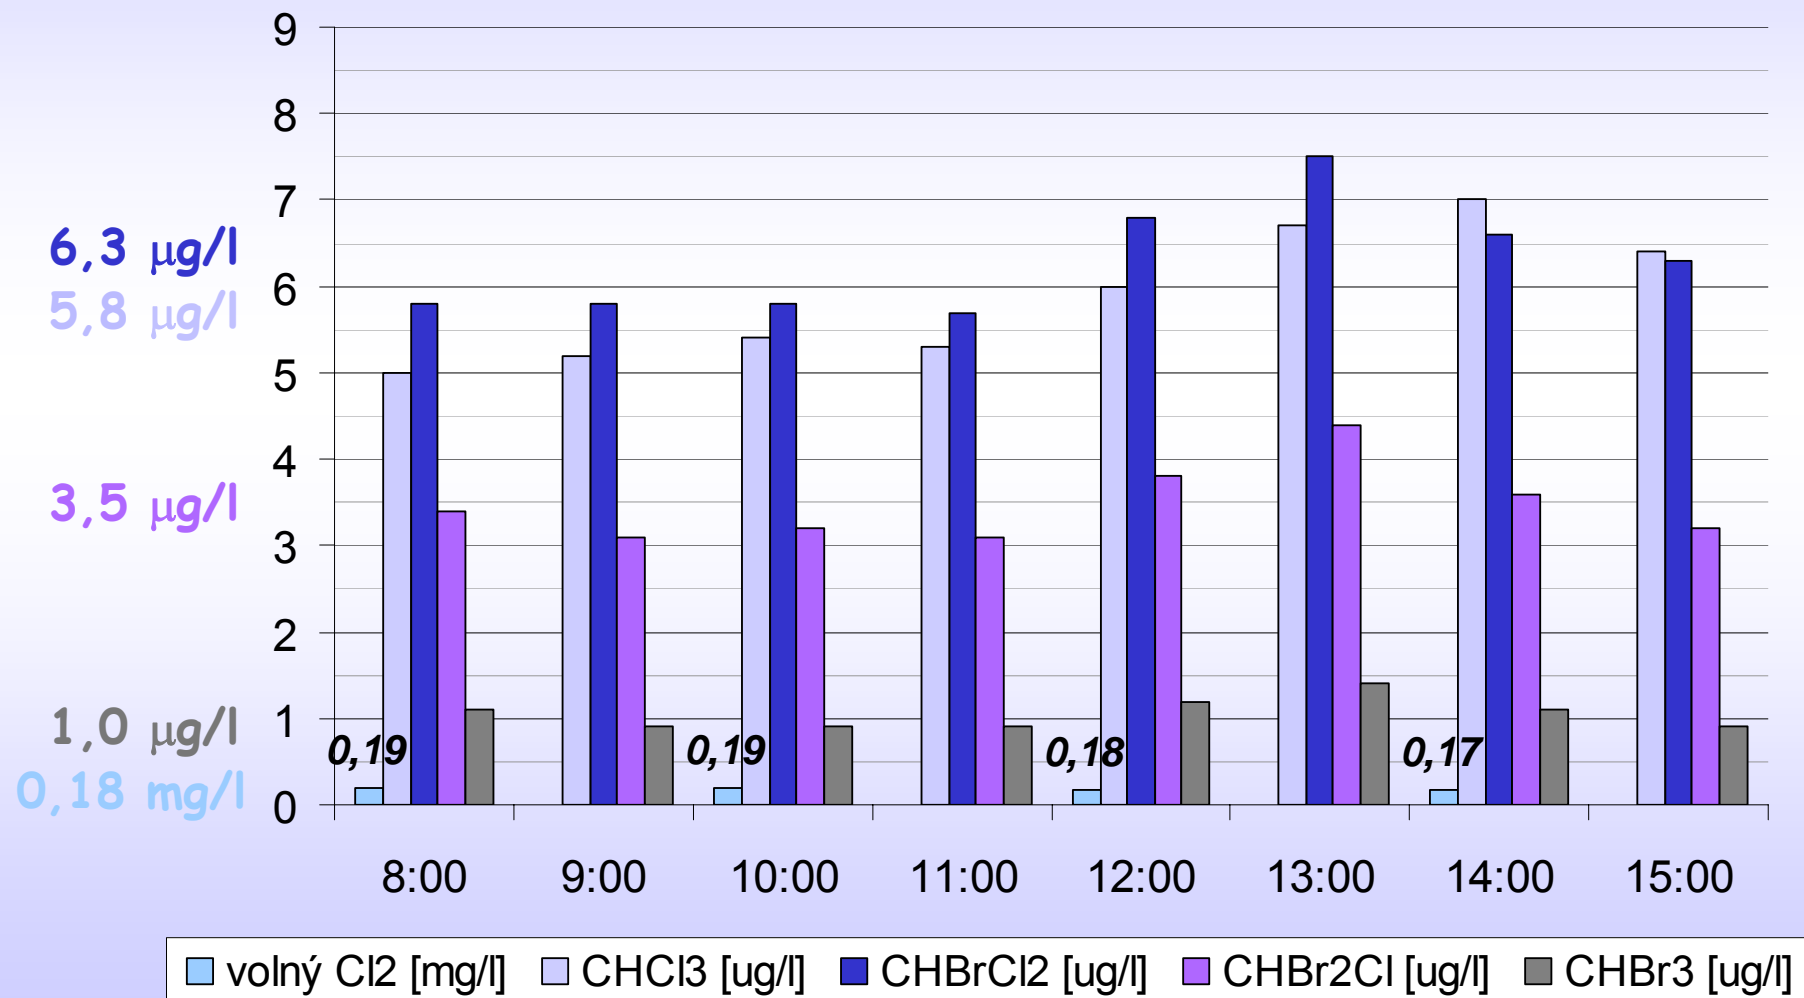

16.2. 2.odběrové místo

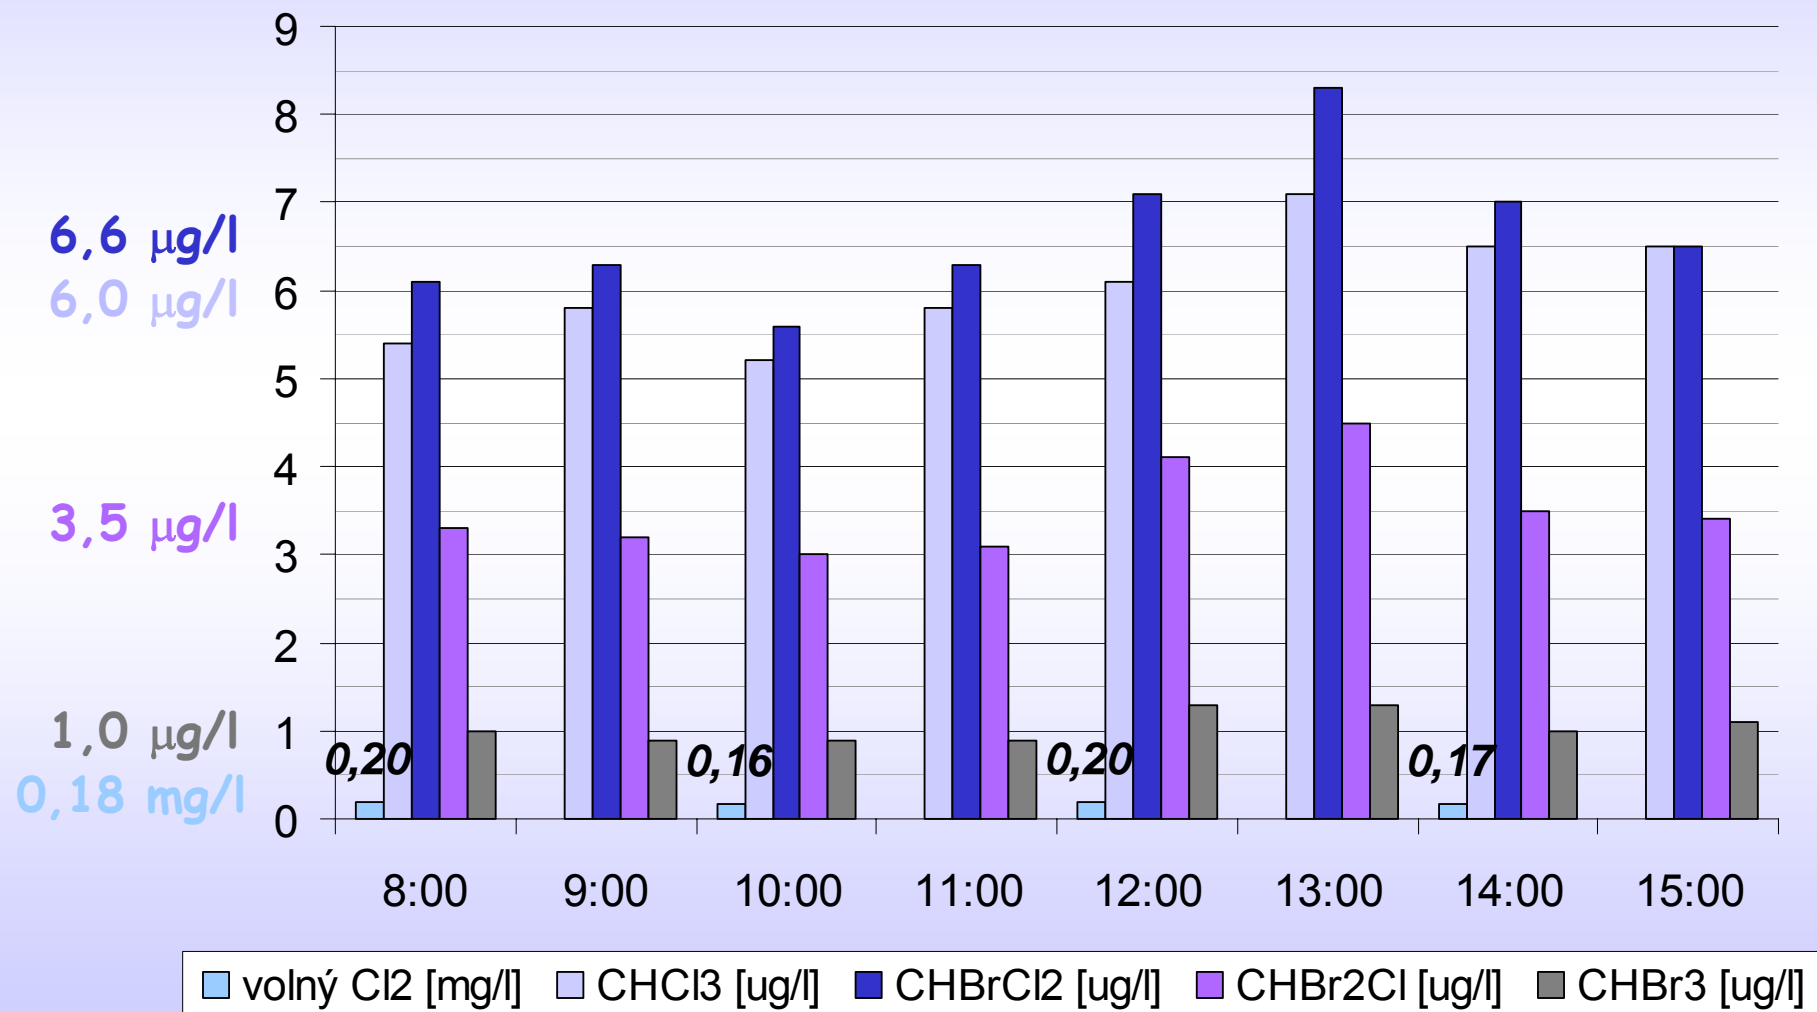

Souhrn

- Proměnná vztažná hodnota
- Jako vztažné hodnoty pro vyhodnocení stanovení jednotlivých parametrů použity „průměry dne“
- Nejistota stanovení byla určena direktivně v souladu se zásadami vyhodnocování PZZ